




	-10°C ... +70°C		8A maks.
		-5°C ... +40°C		8A / 250V ~ μ cos 2A / 250V ~ μ cos = 0,6
		(~ 7°C) ... +30°C		1mA ... 500mA 12...48 V~ / 12...24 V-...
		2 x 1,5 mm ²		p

- Conforme à la norme NFC 47110 - Catégorie B (Δ 1 K)
- Zgodne z normą EN 60 730-1,-2-9
- Corresponds to rule EN 60 730-1, 2-9
- Entspricht der Norm EN 60 730-1, -2-9
- Corresponde a la norma EN 60730-1,-2-9

- EN 60 730-1, 2-9 standartına uygun.
- Соответствует стандартам ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002, ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94
- يتوافق مع معيار NFC 47110 فئة (Δ 1 K)B



• **Important:** La régulation de température n'est effective que deux heures après la mise sous tension (période de stabilisation thermique de l'électronique).

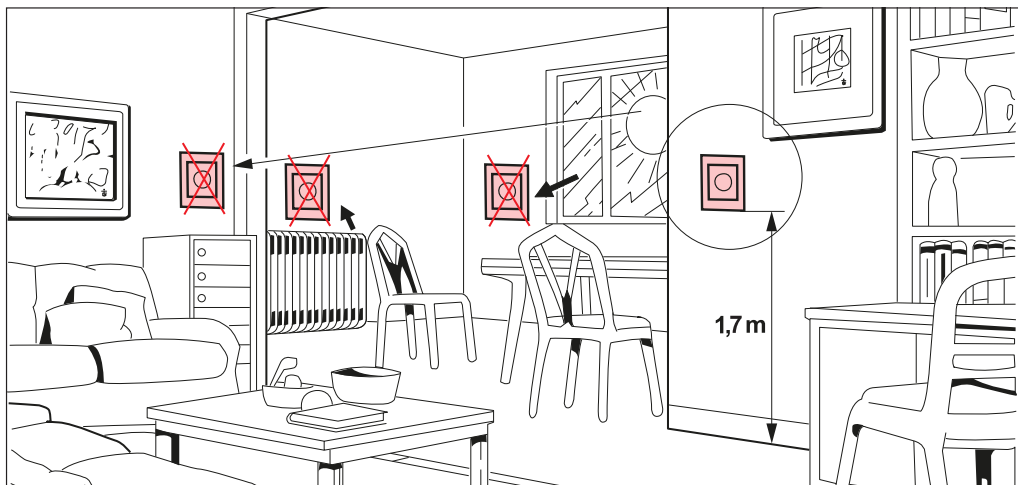• **Belangrijk:** Temperatuurregeling pas mogelijk twee uur nadat het apparaat in werking is gesteld (thermische stabilisatieperiode van de elektronica)

• **Importante:** La regulación de la temperatura es únicamente efectiva 2 horas después de haber conectado el dispositivo (período de estabilización térmica del sistema electrónico).

• **Önemli:** Sıcaklık ayarlamaya ancak cihaz açıldıktan iki saat sonra etkili olabilirsiniz. (Elektronik cihazların stabil duruma gelme periyodu).

• **Ważne:** Regulacja temperatury działa precyzyjnie po 2 godzinach od włączenia urządzenia. (Okres stabilizacji termicznej dla elektroniki).

• **Hinweis:** Die Temperaturregulation funktioniert erst 2h nach Inbetriebnahme richtig (Dauer der thermischen Stabilisierung).

• **Важное замечание:** точная регулировка температуры возможна только через 2 часа после ввода устройства в эксплуатацию (время стабилизации температуры электронного оборудования)

• **المهم:** إن تنظيم درجة الحرارة: إن التحكم في درجة الحرارة ليست فعالة بعد ساعتين من الكهرباء (فترة الاستقرار الحرارية للإلكترونيات)





- Attention! Pièces sous tension lorsque l'enjoliveur est enlevé.
- Opgelet! Onderdelen onder spanning na het verwijderen van de sierplaat
- Uwaga! Po zdjęciu pokrywy – części pod napięciem.
- Achtung! Spannungsführende Teile bei entfernter Abdeckung.
- Atención! Los componentes se encuentran bajo tensión, estando retirada la cubierta.
- Dikkat! Kapak çıkartıldığında elektrik çarpması tehlikesi.
- ВНИМАНИЕ! Под лицевой панелью детали устройства находятся под напряжением!



• تحذير! الأجزاء الحية عند إزالة تغطيته

- Avec un courant de charge supérieur à 4 A, il est recommandé d'utiliser un contacteur.
 - Bij een stroomsterkte groter dan 4A is het aangeraden een zekering te gebruiken
 - Zaleca się stosowanie stycznika podczas pracy z obciążeniem większym niż 4 A.
 - Bei einem Laststrom grösser 4A, ist es empfehlenswert einen Schütz einzusetzen.
 - Con una corriente de carga de más de 4A, se recomienda incorporar un contactor.
 - 4 Amperden büyük yük kullanıldığında kontaktör kullanılması tavsiye edilir.
 - При токе нагрузки более 4 А рекомендуется использовать контактор.
- مع تجاوز الحمل الحالي 4A ، فمن المستحسن استخدام قواطع .

Z przewodem sterowniczym: 6
komend GiFam

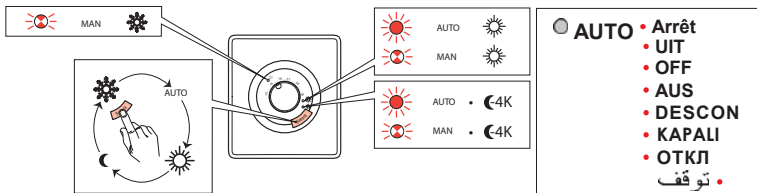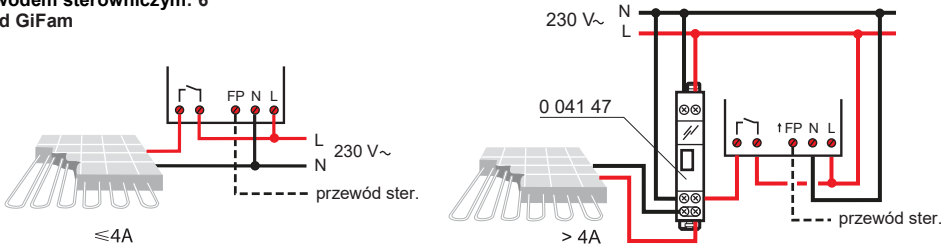

⌚ : 0V Confort / 230V Eco

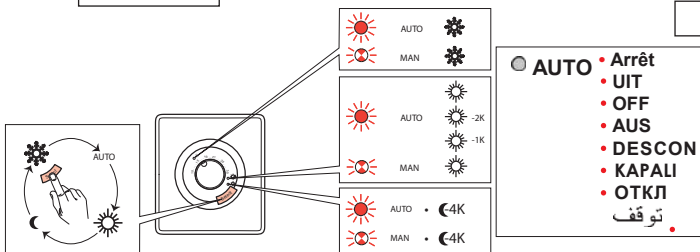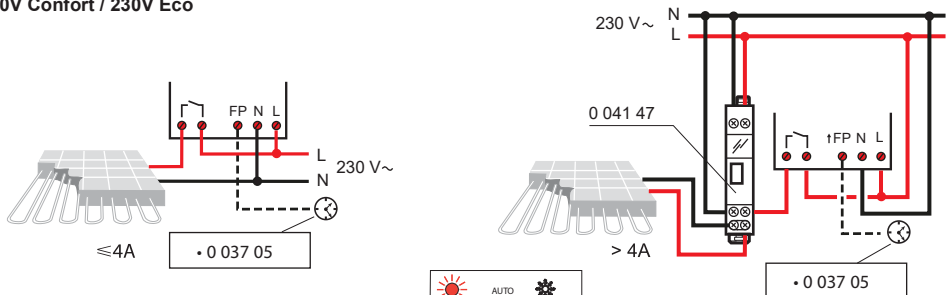






- Attention! Pièces sous tension lorsque l'enjoliveur est enlevé.
- Opgelet! Onderdelen onder spanning na het verwijderen van de sierplaat
- Uwaga! Po zdjęciu pokrywy – części pod napięciem.
- Achtung! Spannungsführende Teile bei entfernter Abdeckung.
- Atención! Los componentes se encuentran bajo tensión, estando retirada la cubierta.
- Dikkat! Karak çıkartıldığında elektrik çarpması tehlikesi.
- ВНИМАНИЕ! Под лицевой панелью детали устройства находятся под напряжением!

• تحذير! الأجزاء الحية عند إزالة تغطيته

- Avec un courant de charge supérieur à 4 A, il est recommandé d'utiliser un contacteur.
- Bij een stroomsterkte groter dan 4A is het aangeraden een zekering te gebruiken
- Zaleca się stosowanie stycznika podczas pracy z obciążeniem większym niż 4 A.
- Bei einem Laststrom grösser 4A, ist es empfehlenswert einen Schütz einzusetzen.
- Con una corriente de carga de más de 4A, se recomienda incorporar un contactor.
- 4 Amperden büyük yük kullanıldığında kontaktör kullanılması tavsiye edilir.
- При токе нагрузки более 4 А рекомендуется использовать контактор.

• مع تجاوز الحمل الحالي 4A ، فمن المستحسن استخدام قواطع

Z przewodem sterowniczym: 6
komend GiFam

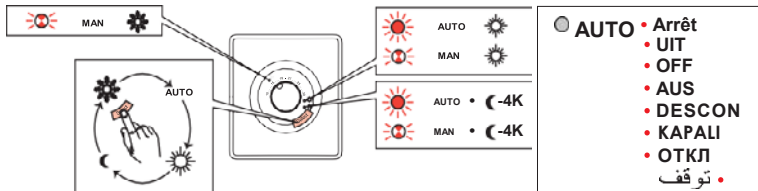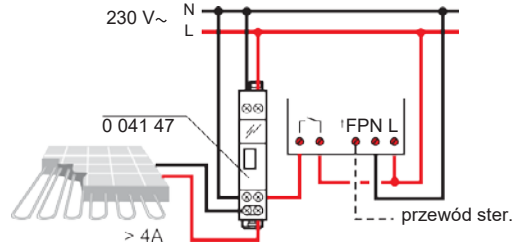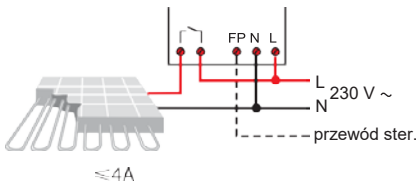

⌚ : 0V Confort / 230V Eco

