

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand France  
6 Rue Paul Nouel  
76770 MALAUNAY  
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*


**Kabelverschraubungen für elektrische Installationen**  
*Cable glands for electrical installations*  
**PSP**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 62444 (VDE 0619):2014-05; EN 62444:2013

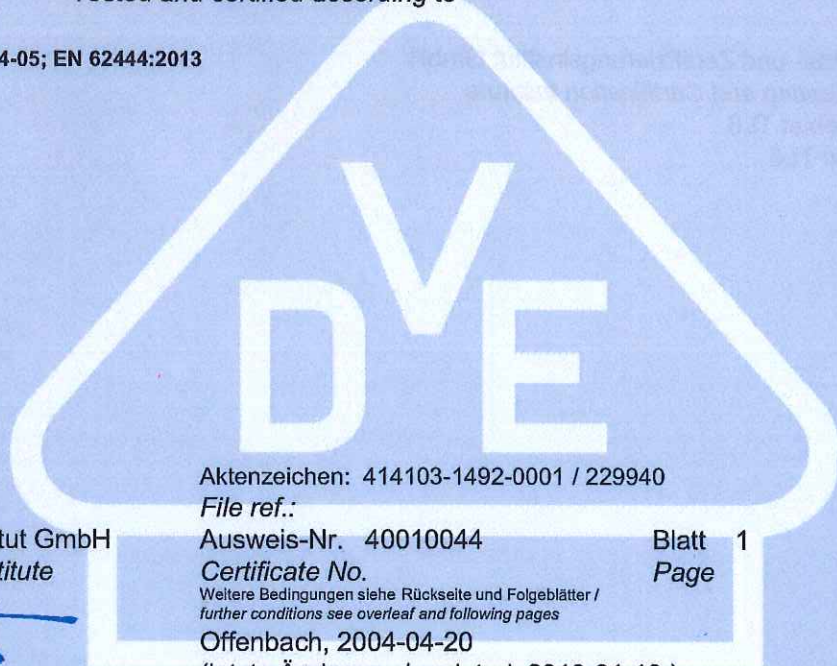

Aktenzeichen: 414103-1492-0001 / 229940

File ref.:

Ausweis-Nr. 40010044

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2004-04-20

(letzte Änderung / updated 2018-01-19)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Legrand France, 6 Rue Paul Nouel, 76770 MALAUNAY, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*  
414103-1492-0001 / 229940 / TL6 / GRE

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*  
2018-01-19 2004-04-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010044.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40010044.*

## Kabelverschraubungen für elektrische Installationen *Cable glands for electrical installations* PSP

Typ(en) / *Type(s)*

### PSP-Serie

Weitere Angaben siehe Anlage 200 vom 2018-01-19  
*Further information see appendix 200 dated 2018-01-19*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet TL6  
*Section TL6*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder  
Legrand France, 6 Rue Paul Nouel, 76770 MALAUNAY, FR Frankreich

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. Fehiert Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40010044.

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.  
40010044

Anlage /  
Appendix  
200

Aktenzeichen / File ref.

414103-1492-0001/229940/TL6/RHZ

Datum / Date

2004-04-20

letzte Änderung / updated

2018-01-19

Typebezeichnung Type designation	Size Größe	Dichtbereich / mm Sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm Clamping range of cable anchorage / mm	Installationsdrehmoment / Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Hutmutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm Thread length / mm	Kategorie der Schlägewirkung / 1 - 8 Impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	mit Rückhaltevermögen with cable retention	Kategorie der Zugentlastung / A...D Type of cable anchorage / A...D	mit Gewindeanschlusdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	Werkstoff der Kabelverschraubung* Material of cable gland*	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff der Gegenmutter Material of locknut	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C
098001	M16 x 1,5	4,0 - 8,0	4,0 - 8,0	3,6	4,2	3,6	12	4	IP68 / 0,1bar / 120min	--	A	X	X				
098005	M25 x 1,5	13 - 18	13 - 18	8,8	8,5	8,8	14	5		--	A	X	X				
098006	M32 x 1,5	18 - 25	18 - 25	9,2	21	9,2	15	5		--	A	X	X				
098007	M40 x 1,5	22 - 32	22 - 32	14,8	28	14,8	17	6		--	A	X	X				

Sonstige Angaben: \*in den Farben RAL 7001 (silbergrau)  
Other details: \*with the colours RAL 7001 (silver grey)

